

# **POLITISCHE GEMEINDE WALDKIRCH**

## **TECHNISCHE BETRIEBE**


# **VOLLZUGSVERORDNUNG ZUR ABGRENZUNG NETZANSCHLUSS NE7**

vom 8. November 2022







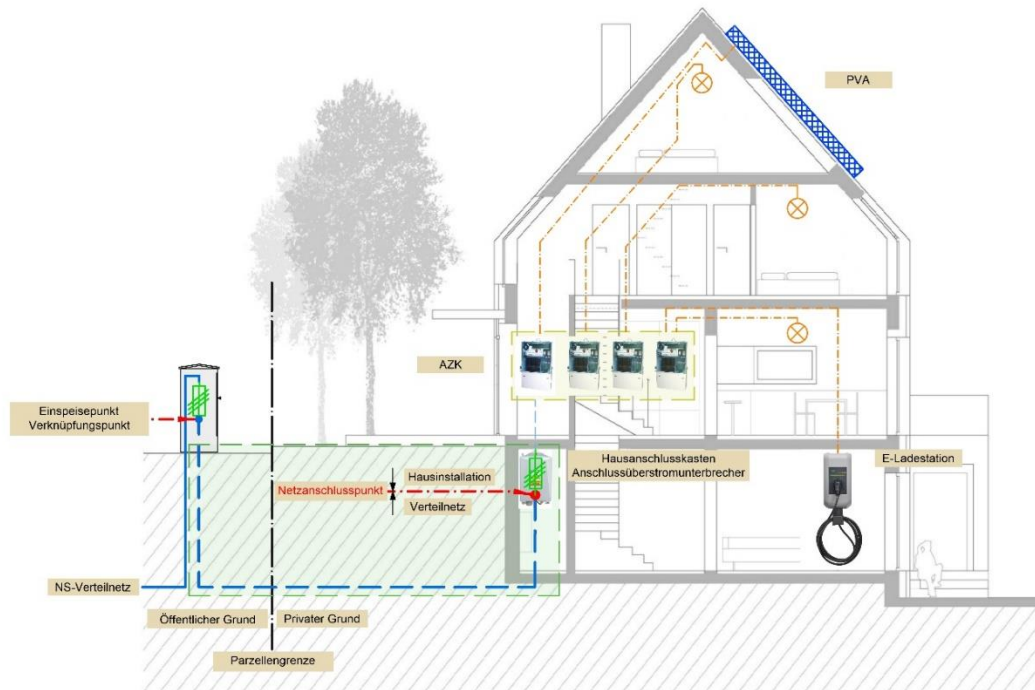







Der Gemeinderat erlässt in Anwendung von Art. 29 Reglement über die Elektrizität vom 8. November 2022 als Vollzugsverordnung zur Abgrenzung Netzanschluss NE7 - Erlass 2022:

## 1. Abgrenzung Netzanschluss NE7

In der Abgrenzung Netzanschluss NE7 werden die Schnittstellen zwischen dem Verteilnetz und der Hausinstallation definiert sowie die Bezeichnung der unterschiedlichen Elemente klar definiert.



### Legende:

-  Netzleitung
-  Einspeise- / Verknüpfungspunkt
-  Anschlussleitung / Erschliessungsleitung
-  Netzanschlusspunkt
-  Hausleitung
-  Hausinstallation
-  Bauliche Voraussetzung
-  Hausanschlusskasten/Eingangsfeld ist mit einem Anschlussüberstromunterbrecher zu versehen. Netzanschlusspunkt ist vor dem Anschlussüberstromunterbrecher.
-  Anschlussüberstromunterbrecher
-  Messstelle Aussenzählerkasten (AZK) / Elektroverteilung
-  Messpunkt Netzbetreiber
-  Verbraucher
-  E-Ladestation für Elektroauto
-  Photovoltaikanlage (PVA)

Waldkirch, 8. November 2022

**Gemeinderat Waldkirch**

Aurelio Zaccari      Michael Frei  
Gemeindepräsident    Ratsschreiber

Der Gemeinderat hat die Vollzugsverordnung per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt.